



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

26 JUL. 2011

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

EANDIS

Nr teller : 12810353

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 33/0483/6

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

ZEEDYK 32

8670 SINT IDESBALD

Eigenaar

Propriétaire :

PRAET

Adres :

Adresse :

RUE DE MOULIN 5

TOURINNES-

SAINT-LAMBERT

Installateur :

BESTAANDE INSTALLATIE

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

16.06.2011

Ik. / C.I. :

Inspecteur : VANSUYPEENE KRIST

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 0101 ☐

Spanning : 2x230	Meter / bord verbinding : VOB 4 mm²	Max. beveiliging : 25A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : PEN	Isolatie : 0,751	Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 30	Isolément :		Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 3		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
			3 KRINGEN PEYREKRINGEN		☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☐	☒	contact direct : ☐	☒	Contact indirect : ☐	☒

Aansluitingen : OK ☐	NOK ☒	Potentiaalvereffeningen : OK ☐	NOK ☒
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)	VISUM :
Opmerkingen/Remarques : <i>abreuve</i>	Datum/date :
<i>(D1 + E4) → d'éléments de calibre</i>	
<i>STOPCONTACTEN MET AARDINGSPEN VERBINDEN MET AARDING</i>	
<i>Abreuve de différentiel</i>	

Besluit / Conclusion

De installatie is ☒ niet conform met het AREI en mag ☐ niet ☒ tijdelijk ☐ in dienst gesteld worden ☐ in dienst blijven.
L'installation est ☒ en est pas conforme au RGIE et peut ☐ ne peut pas temporairement être mise en service ☐ rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het céndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

• Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 16.06.2012

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

• Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK	☒	271 HK	☐	
276 AK	☐	276 HK	☐	

ET ELECTRO-TEST V.Z.W.-ASBL
KRIST VANSUYPEENE

Inspecteur



G.s.m.: 0475/271.267

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique; c) l'obligation de visiter immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou d'incendie ou tout dommage, à la présence d'électricité; d) l'obligation de visiter les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier l'absence de récidive; e) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; f) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; g) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; h) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; i) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; j) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; k) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; l) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; m) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; n) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; o) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; p) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; q) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; r) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; s) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; t) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; u) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; v) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; w) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; x) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; y) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie; z) l'obligation de déposer la copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie.

Rapp. EIS/EI1.1.04

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBBBE 0434.433.603
RPR Brussel

26 JUL. 2011

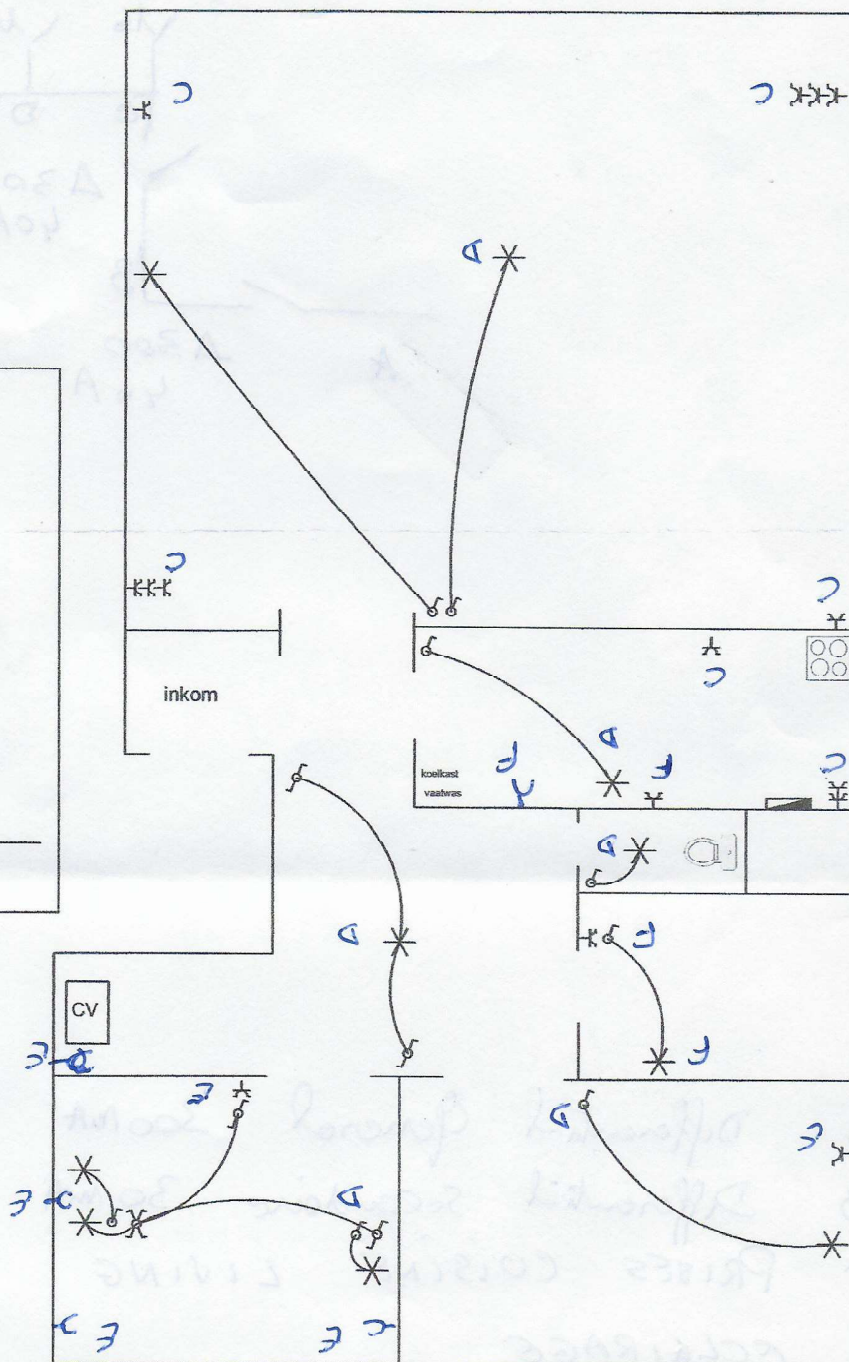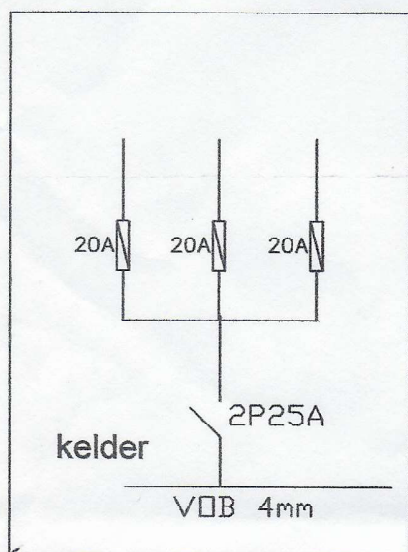

Res ED DINE
Zeedijk 32 app 01-01
8670 ST-Idesbald

2 X 230V
teller nr.12810353

Eigenaar

Erkend keuringsorganisme:


Datum:

16-06-2011

Praet -Gain
Rue de Moulin 5
1457 Tourinnes -Saint-Lambert

ET ELECTRO-TEST V.Z.W.-ASBL
KRIST VANSUYPEENE
Inspecteur
G.s.m.: 0475/271.267

ELEKTRO SCHOONAERT
REYGAERDIJKSTRAAT 18
8630 VEURNE
Tel 058 314069
Fax 058 315542
elektro.schoonaert@skynet.be

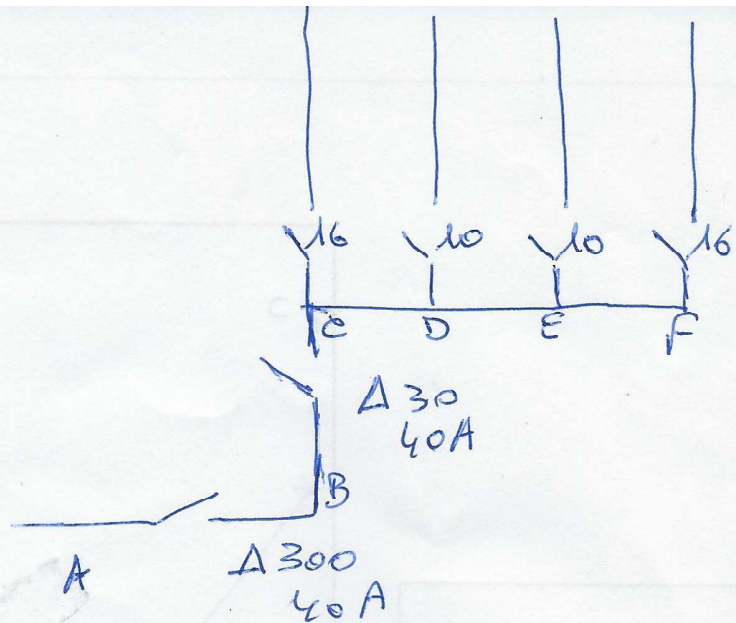

- A Differential General 300mA
- B Differential secondaire 30mA
- C PRISES CUISINE LIVING
- D ECLAIRAGE
- E PRISES CHAMBRE CHAUFFAGE
- F PRISES CUISINE S D BAIN

SLAAPKAMER

SLAAPKAMER

Praet Roland
Rue du Moulin, 5
1437 Tourinnes St Lambert
GSM 0475 78 04 96

BADKAMER

KAS

KAS

HALL NACHT

LIFT

W.C.

TABLEAU
KEUKEN

TRAPHALL

HALL-DAG

LIVING

523

525

- A DIFFERENTIEL GENERAL 300 MA
- B DIFFERENTIEL SECONDAIRE 30 MA
- C PRISES CUISINE - LIVING
- D ECLAIRAGE
- E PRISES CHAMBRE - CHAUFFERIE
- F PRISES CUISINE - SALLE DE BAIN.


LOGGIA

LOGGIA

A 30 40 A

A 300 40 A

Praet Roland
 Rue du Moulin, 5
 1457 Tourinnes St Lambert
 GSM 0475 78 04 96

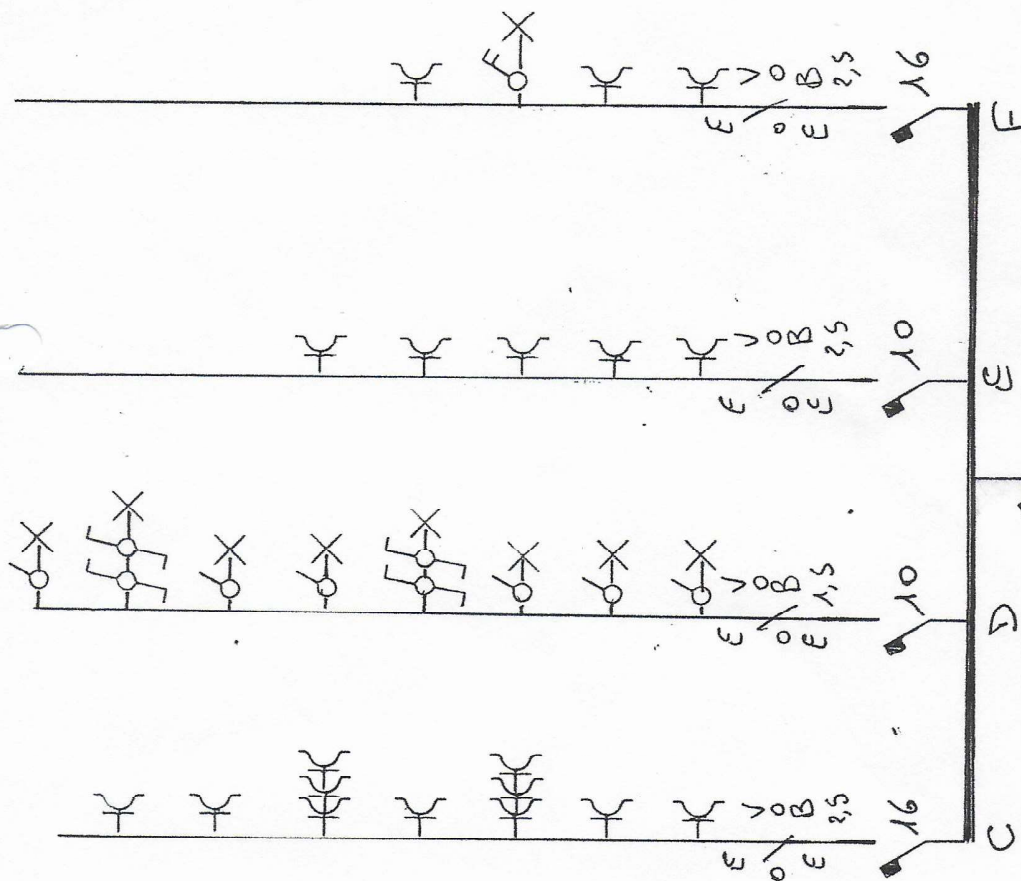ED-DINE
 ZEEUWCK, 32 BUS 01.01
 APPARTEMENT 01.01
 8670 ST IDES BALD (KOKSIJDE)