



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61336027/00/NL/000

Origineel



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Houtsaegerlaan 5 - 8670 Koksijde



Uitgevoerd op:

21/05/2024 15:30 - 16:34



Uitgevoerd door: THOMAS DECORTE (6850)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam	MESTDAGH CHRISTOPH BVBA
Adres	Oostnieuwkerksesteenweg 63- 8800 Roeselare

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam	Yannick Vanherpen
Adres	Houtsaegerlaan 5 - 8670 Koksijde

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam, Voornaam	MESTDAGH CHRISTOPH BVBA
Adres	Oostnieuwkerksesteenweg 63- 8800 Roeselare

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 274 301
Adres	Houtsaegerlaan 5 - 8670 Koksijde
EAN-code	EAN code Niet gecommuniceerd
Netbeheerder naam	Fluvius
Type installatie	HUISHOUDELIJKE Inst.

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/06/2023
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.
Afwijkingen	- Geen

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE


Spanning (V)	230
Aard van de stroom	Driefasig
Type van aardelektrode	Aardinspen(nen)
Voedingsleiding - Type	XVB
Voedingsleiding - Doorsnede (mm ²)	10
Aantal eindstroombanen	16
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting	Niet zichtbaar
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	63
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	3

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Hoofddifferentieel	63	300	A

Beschrijving van de elektrische installatie

Bord garage


Aantal differentieelstroominrichtingen	2
Aantal stroombanen	11

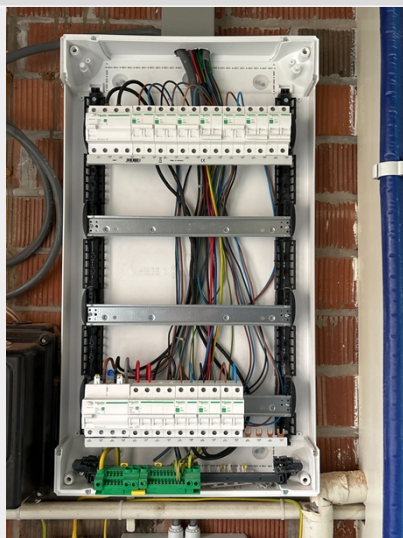

(Inwendige foto)

Bord inkom

Aantal differentieelstroominrichtingen	1
Aantal stroombanen	5

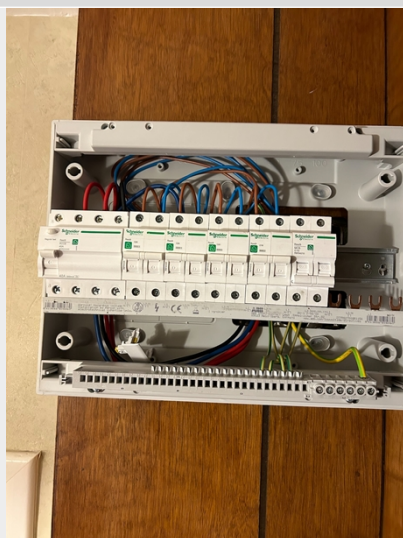

(Inwendige foto)

Type of aarding	Aardinspen(nen)
Waarde (Ω)	11

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema - referentie	
Stroombaanschema - versie	
Stroombaanschema - datum	21/05/2024
Eendraadsschema	Zie bijlagen
Situatieplan - referentie	
Situatieplan - versie	
Situatieplan - datum	21/05/2024
Situatieplan	Zie bijlagen

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	N.V.T.

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	11
Waarde van het algemeen isolatieniveau (M Ω)	2.54
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 21/5/2049.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.



Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Foto situatieplan (1/4)

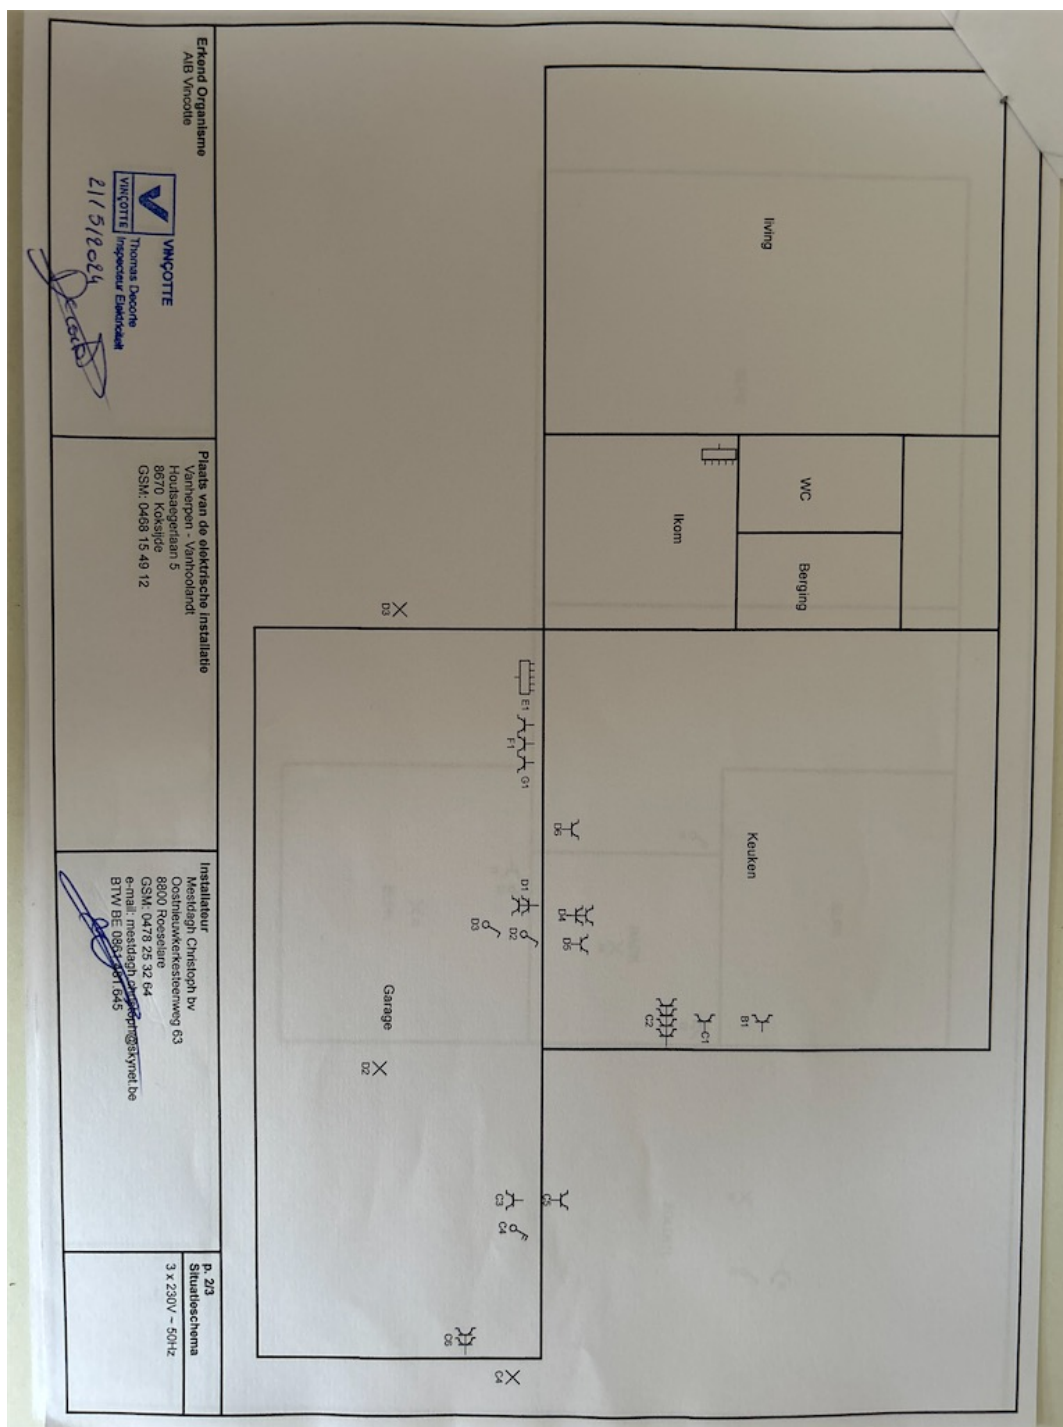


Foto situatieplan (2 / 4)

Erkend Organisme AIB Vincotte  VINÇOTTE Thomas Decorte Inspecteur Electrotechniek 21/5/2024	Plaats van de elektrische installatie Voorhuis - Vervolgschool Houtsepoort 15 9670 Koksijde GSM: 0468 15 49 12	Installateur Mestdagh Christoph bv Oostnieuwkerkesteenweg 63 8600 Roeselare GSM: 0478 25 32 64 e-mail: mestdagh.christoph@skynet.be BTW: BE0478253264	P. 3/3 Situatieschema 3 x 230V - 50Hz
--	--	---	--

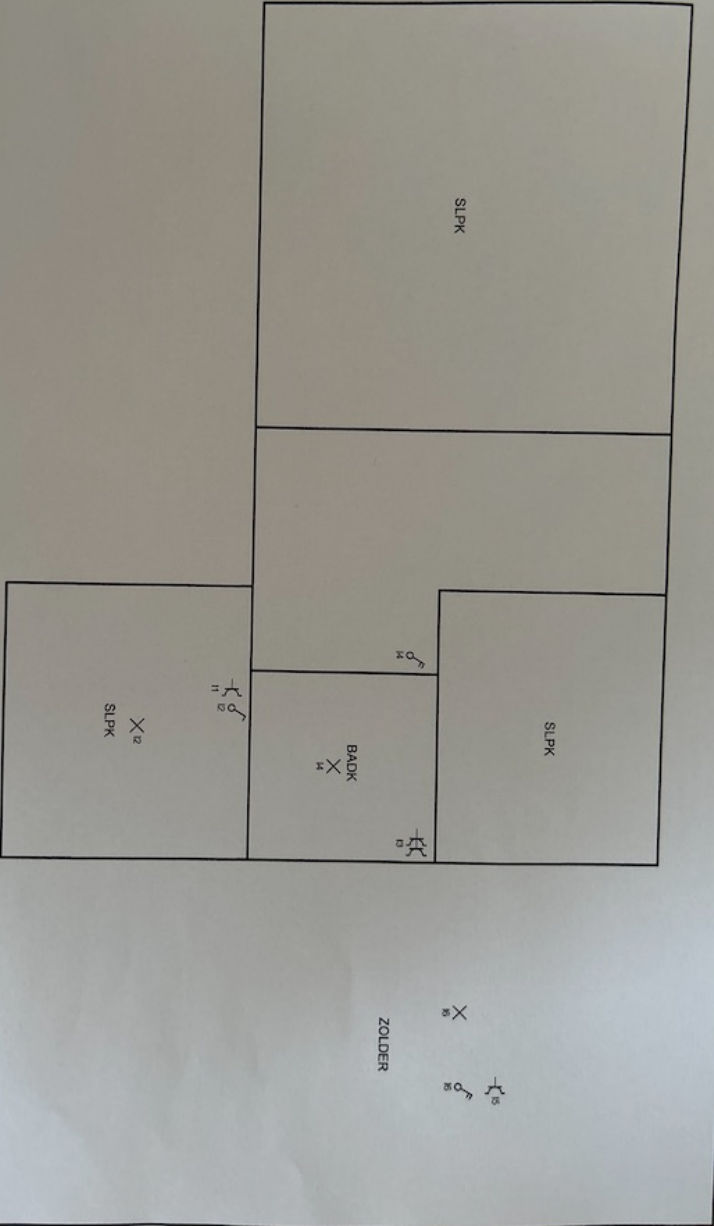


Foto situatieplan (3 / 4)

Erkend Organisme Arib Vincotte VINÇOTTE Thomas Decorte Inspecteur Electrotechniek 21/4/2024 <i>[Handwritten signature]</i>	Plaats van de elektrische installatie Vanherpen - Vanpoolandt Houtlaagerlaan 5 8870 Koksijde GSM: 0468 15 49 12	Installateur Meestdagh Christoph bv Oostnieuwkerkesteenweg 63 8800 Roeselare GSM: 0478 25 32 64 e-mail: meestdaghchristoph@skynet.be BTW BE 0657487045	P. 314 Situatieschema 3 x 230V ~ 50Hz
--	---	--	---

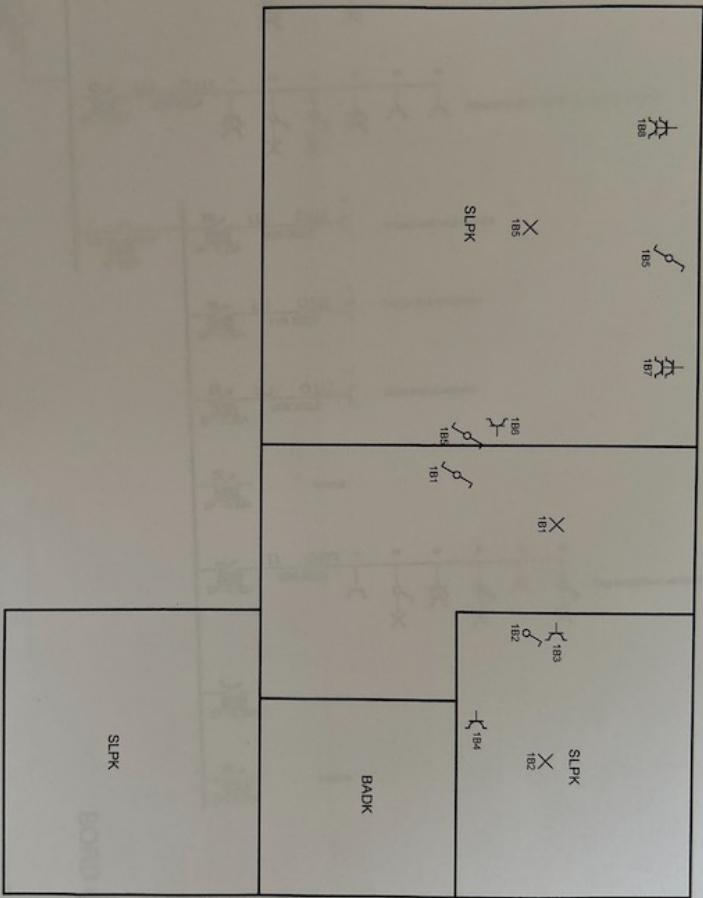


Foto situatieplan (4 / 4)

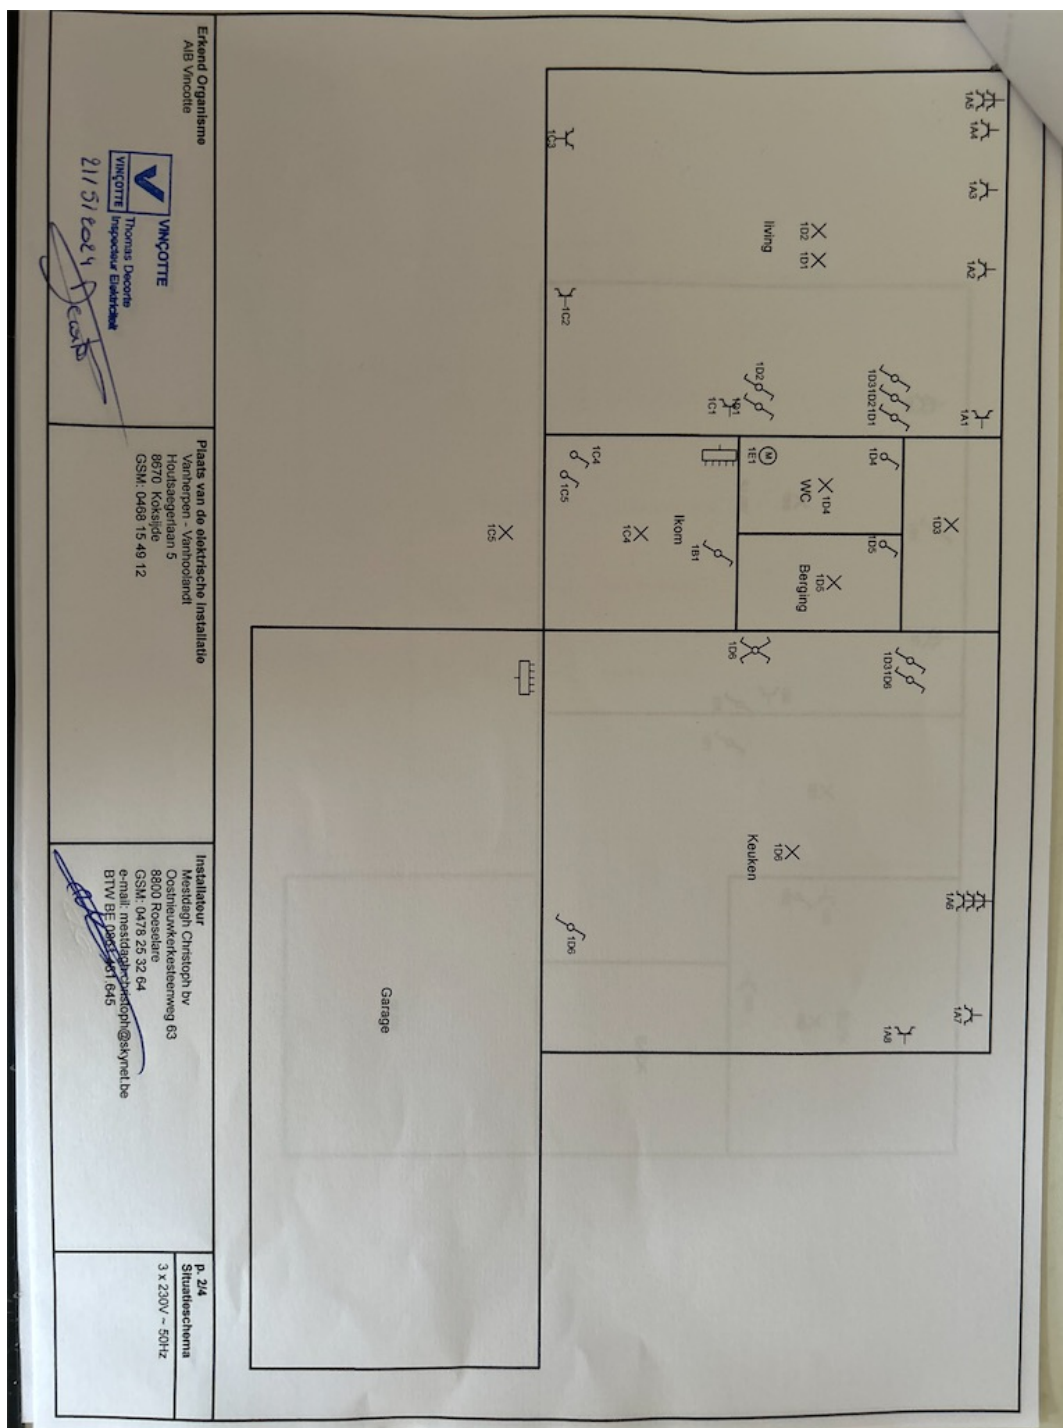


Foto van de eendraadschema's (1/2)

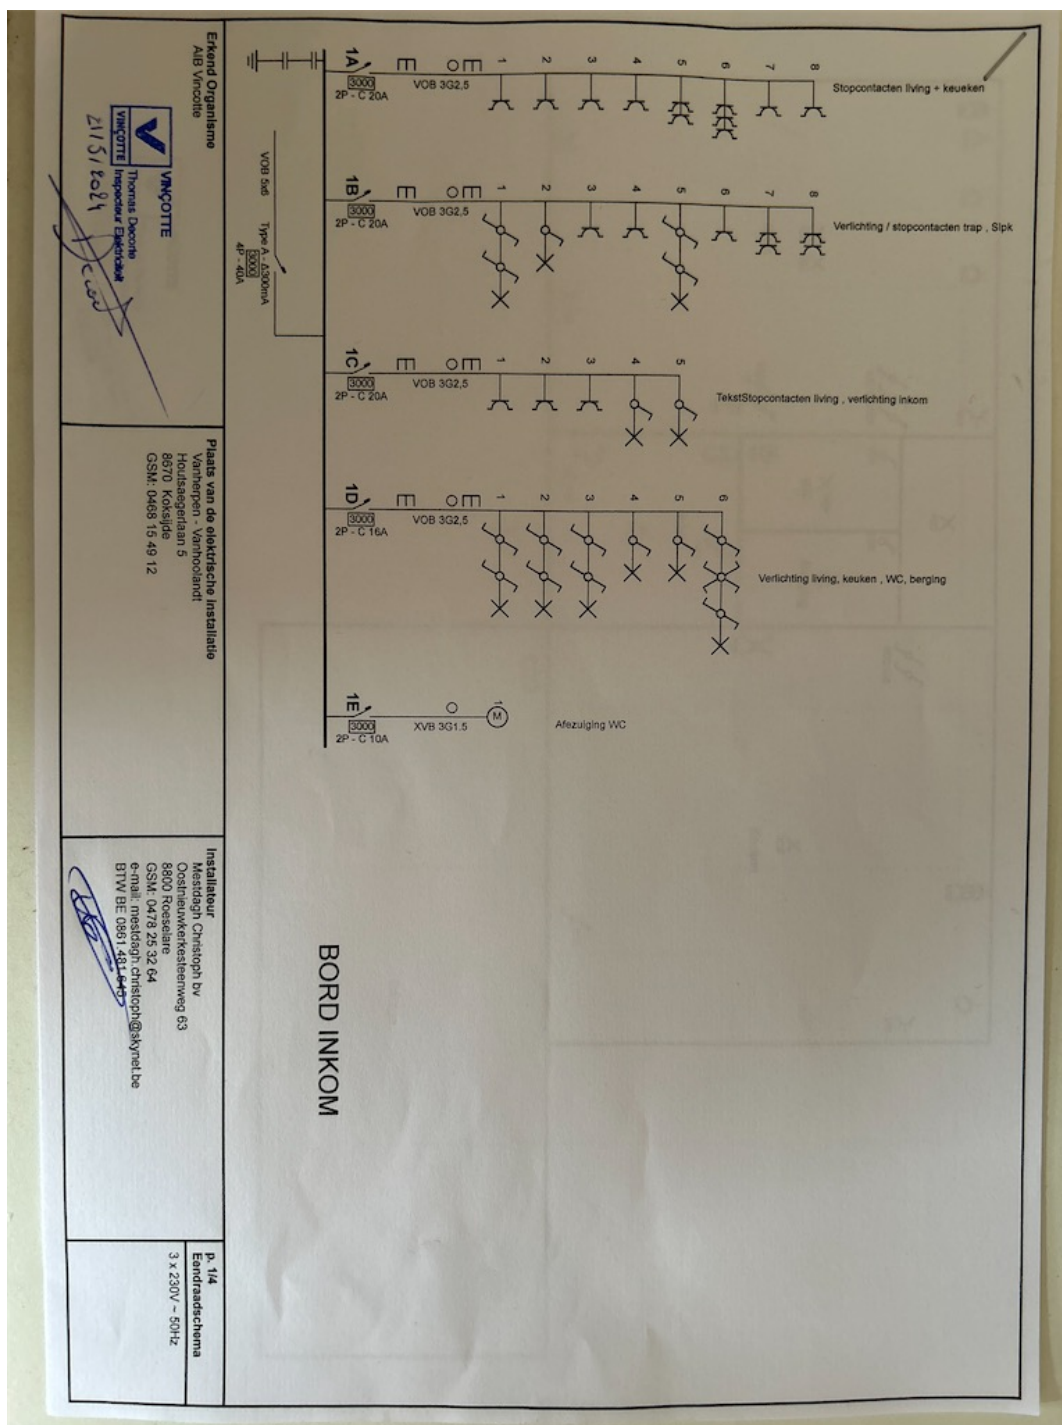


Foto van de eendraadschema's (2 / 2)

